



Nr. 2359/AP/04.05.2020

SOLICITARE DE OFERTĂ

În vederea achiziționării prin **cumpărare directă** vă rugăm să ne trimiteți până la data de **06.05.2020** inclusiv, oferta de preț în lei, fără TVA, la adresa de e-mail irina.ursachi@uaic.ro sau la numărul de fax **0232/201139**, pentru:

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cant
1	Servicii de denisipare și decolmatare a unui puț cu o adâncime de aproximativ 24 m și diametru interior de 250 mm, puț prevăzut cu o pompă și țeavă pvc de 50 mm în care sunt senzorii de nivel.	serv	1

Oferta va fi exprimată în lei/serv, fără TVA și va include toate cheltuielile ce țin de prestarea serviciului. Costurile implicate de dislocarea personalului și utilajelor, precum și cele de scoatere și introducerea pompei și tevi în puț vor fi incluse în prețul ofertat. Oferta trebuie să fie valabilă minim 60 zile.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Durata contractului: până la îndeplinirea de ambele părți a obligațiilor contractuale.

Ofertantul va prezenta, o dată cu oferta, documente prin care se demonstrează faptul că dispune de dotarea tehnică specifică minimal: mijloace de transport, truse complete de denisipare, motocompresor sau electrocompresor.

Prestarea serviciilor se va realiza conform specificațiilor tehnice anexate prezentei solicitări, în termen de cel mult 20 zile calendaristice de la semnarea contractului de către ambele părți. În urma denisipării și decolmării puțului apă pompată trebuie să fie limpede.

Locație prestare servicii: Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică Iași (sos. Iași-Ciurea, Km 5) a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

Tariful menționat în oferta financiară este ferm pe toată perioada contractului și nu va putea fi modificat.

Prestatorul este pe deplin responsabil atât de siguranța tuturor operațiunilor și procedurilor tehnologice utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pentru prestarea serviciului, inclusiv combustibilul necesar pentru funcționarea utilajelor dacă este cazul.

Utilajele/echipamentele trebuie să fie în stare tehnică bună pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță în exploatare pe toată durata contractului.

Prestatorul trebuie să respecte cerințele legale de securitate și sănătate în muncă, respectiv de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecințele nerespectării acestei legislații. Informații se pot obține de la următoarele adrese: www.inspectmun.ro și www.mmediu.ro.

Plata serviciilor se va realiza prin OP în maxim 30 de zile de la: a) data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, pentru serviciile prestate, dacă recepția serviciilor este anterioară datei primirii facturii; b) data recepției serviciilor prestate dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul său asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de prestare.

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE,

Ing. Gabriela ALEXOANU

Întocmit,
Chim. Irina Ursachi

ADRESA: Bd. CAROL I NR. 11, 700506
TELEFON: 0232201139, FAX: 0232201147

Cod fiscal: 4701126
EMAIL: irina.ursachi@uaic.ro





Nr.752 /10.04.2020

SPECIFICAȚII TEHNICE

SERVICII DE DENISIPARE PUȚ FORAT

INFORMAȚII GENERALE

1.1 Denumirea serviciilor : SERVICII DE DENISIPARE PUȚ FORAT -STATIUNEA STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ACVACULTURĂ ȘI ECOLOGIE ACVATICĂ IAȘI – sos Iasi-Ciurea km 5

1.2 Autoritatea contractanta: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

1.3 Beneficiar: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

1.4 Ordonator de credite: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

1.5 Surse de finanțare: fonduri proprii

1.6 Codul de clasificare CPV: 76450000-2 - Servicii de gestionare a puțurilor

Generalitati

Pentru mentinerea in conditii optime de functionare a sistemului de alimentare cu apa A bazinelor piscicole Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică Iași – sos Iasi-Ciurea km 5 achizitioneaza servicii de denisipare a puturilor. Serviciile de denisipare reprezinta de fapt efectuarea intretinerii forajului. In cursul exploatarei puturilor in mod natural se produce acumularea de nisip la partea de jos a forajului. Aceasta acumulare are loc in functie de miscarile panzei freatice chiar si atunci cand din foraj nu se extrage apa, fiind insa accentuata in procesul de exploatare. Cresterea nivelului nisipului in interiorul putului duce in prima faza la cresterea cantitatii de nisip evacuate in apa extrasa si implicit la uzura prematura a pompei , iar apoi (daca nu se intervine pentru intretinere prin denisipare) la colmatarea acestuia.

Obiectul contractului de servicii :

Serviciile care fac obiectul contractului vor consta in denisiparea unui put forat, cu o adancime de 24 metri a carui fișă este atașata in continuare.

Operatiile vor consta in :

- deconectarea si scoaterea pompei submersibile
- denisiparea propriu-zisa a forajului până cind apa scoasa este curata , fara mîl si nisip
- reinstalarea pompei submersibile
- intocmirea unei fise in care sa se mentioneze operatiile facute si debitul stabilizat.

Observatii : apa din put este utilizata la alimentarea unor bazine piscicole si nu este necesara operatia de clorinare.


S.C. GEOCON L.I. S.R.L.

Lucrarea: Put explorare – exploatare Ferma Ezareni-UNIV.AL.I.CUZA-Iasi
Şef formaţie: Nechifor Catalin

FIŞA FORAJULUI NR. 1

Caracterizarea pământului	Coloană litologică	Adâncimea	Grosimea	Pinze apa NHS	Tubare definitivă	Obs.
Argila neagra cu zone cenusii		0.70	0.70	1.90		
Argila galbena plastica -cenusie		1.40	0.70			
Argila galbena nisipoasa		1.80	0.40			
Argila galbena cu zone cenusii-caramizii		3.30	1.50			
Argila galbena nisipoasa		5.60	0.30			
Argila neagra plastica cu zone caramizii		5.20	1.60			
Argila galbena plastica cu zone cenusii-caramizii		6.70	1.50			
Argila galbena nisipoasa		7.10	0.40	- 17.00		Coloana PVC-250
Argila cenusie plastica cu zone caramizii		8.80	1.70			
Argila galbena nisipoasa cu zone cenusii		11.30	2.50			
Argila cenusie ,plastica cu zone caramizii		16.80	5.50			
Argila galben-verzuie nisipoasa		18.80	2.00			
Pietris amestecat cu nisip cu apa		19.10	0.30			
Argila cenusie cu aspect marnos		24.00	4.90			

Întocmit:
Ing. geolog IOAN LUNGU

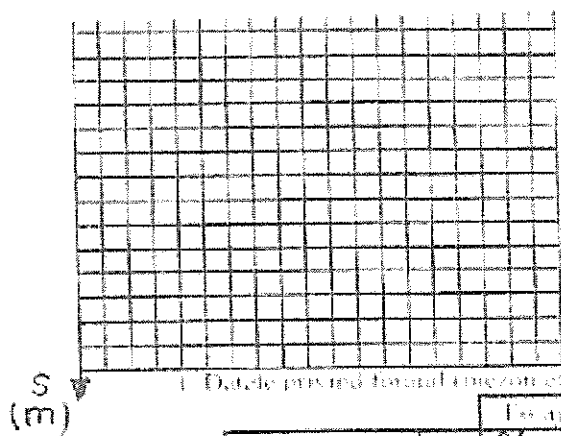

Direcția pe care **ADA - SIRET**
 Cursul este pe **MOLDOVA**
 Interfluviu
 Căpătarea
 Sursa hidrografică
 Fonta **71**

DAVELA FORWARD OR
EXPERIMENTALE

1. Date privind forajul (uneori etichetă stabilită aceluși)

	Profundime (m)	Piezometru nr. 1	Piezometru nr. 2
Adâncimea	24.00		
Elevația			
Distanța			

Diametrul coloanei **coloana filtrantă: 14.00 - 19.00**
 Lungimea forajului **18.00 - 19.00**
Ø 420 MM

Adâncime (m)	Caracteristici ale straturilor aceluși				
	Profundime (m)	Tipul	culoare	textură	alt.

2. Unități de pompare și măsurare utilizate:

Tipul pompei	Ø (mm)	Cădere (m/h)	Acționarea pompei	Dispozitiv	Modul de lucru	Tipul (denumire)
MAMOUTH	2		MOTOCOMP		RULETA	CRCNOM
POMPA SUB	2		ELECTRIC	APOM		

3. Măsurători efectuate înainte de desmăspare:

Adâncime (m)	Profundime (m)	Tipul
24.00		TEREN

4. Date privind desmăsparea:

Distanța Desmăspare (m)	Q _{max} (l/s)	Densitatea maximă S _{max} (m)	N _{max} (m)	Modul de lucru (denumire)
3.0 RE	1/LS			LIMPEDE

5. Rezultatele pomparilor experimentale la stabilizare:

Q ₁ (l/s)	S ₁ (m)	Q ₂ (l/s)	S ₂ (m)	Q ₃ (l/s)	S ₃ (m)
0.5	0.6	0.75	1.40	1.0	2.0

6. Date recoltare probei pentru chimism:

Intenția	Nume, prenume	Funcția	Semnătură
	LUNGU IONUT	ING. GEOL.	

TREAPTA DE POMPARE NR. 1

data efectuării 13.05.2014 Ora începerii pomparii 2.00
 adâncimea sorb 24.00 m Adâncimea injectie _____ m
 diametrul cond.de rel. 1.5 toli. Diametrul cond.de aer _____ toli
 p buza burhan: foraj 1.90 m Piezometru nr.1 _____ m
 Piezometru nr.2 _____ m

[illegible]

CERINȚE MINIME DE CALIFICARE

Firma prestatoare trebuie sa faca dovada faptului ca dispune de dotarea tehnica specifica minimala:

- mijloace de transport
- truse complete de denisipare; - motocompresor sau electrocompresor

Director tehnic
Ing. Dorina PRISECARU

Întocmit,
Ing. Radu PRUNĂ

ADRESA: Iași, bd. Carol I nr.11, Corpul A
TELEFON: 0232201044, 0232201141
FAX: 0232201144.

Cod fiscal: 4701126