


- DF Detector adresabil optic de fum, montaj aparent,
 - SI Sirena adresabila, montaj aparent,
 - B Buton manual adresabil, montaj aparent la H=120cm fata de cota pardoselii finite
 - S. EXT Sirenă de exterior cu autoalimentare
 - CDAI Centrala de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu, montaj aparent pe perete
- Cablu JE-H(ST)H E90 / FE180 2X2X0.8 montat in canal cablu 30x30 , inclusiv capac
- Cablu NHXH E90 3x2.5mm montat in canal cablu 30x30 , inclusiv capac

- 1 wc = 1,13 mp
- 2 wc = 1,11 mp
- 3 wc = 1,80 mp
- 4 spalator = 2,20 mp
- 5 wc = 2,00 mp
- 6 wc = 1,17 mp
- 7 spalator = 2,40 mp
- 8 wc = 1,82 mp
- 9 wc = 1,94 mp
- 10 hol = 19,54 mp
- 11 baie cd = 4,64 mp



Semnificatie	Nume si prenume	Semnatura	Referat / nr. / data
S.C. HVAC SYSTEMS S.R.L.			
IASI, J22/1833/2006 RO 18889780			
Semnificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara
Sef proiect	ing. Vălcu Gabriel		1/100
Proiectat	ing. Vălcu Gabriel		
Desenat	ing. Vălcu Gabriel		Data 2019
Beneficiar:		UNIVERSITATE "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI	
Titlu planse:		LUCRĂRI DE AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI REVIZIE INSTALAȚII PENTRU CONFORMAREA CLĂDIRII ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU - ȘCOALA JUNIOR Strada Pacurari nr. 9, Iasi, jud Iasi	
PLAN PARTER DETECTIE SI ALARMARE INCENDIU		Instalatiile electrice	
Proiect nr. 3377/2019		Faza PTH	
ID - 1		Planșa	

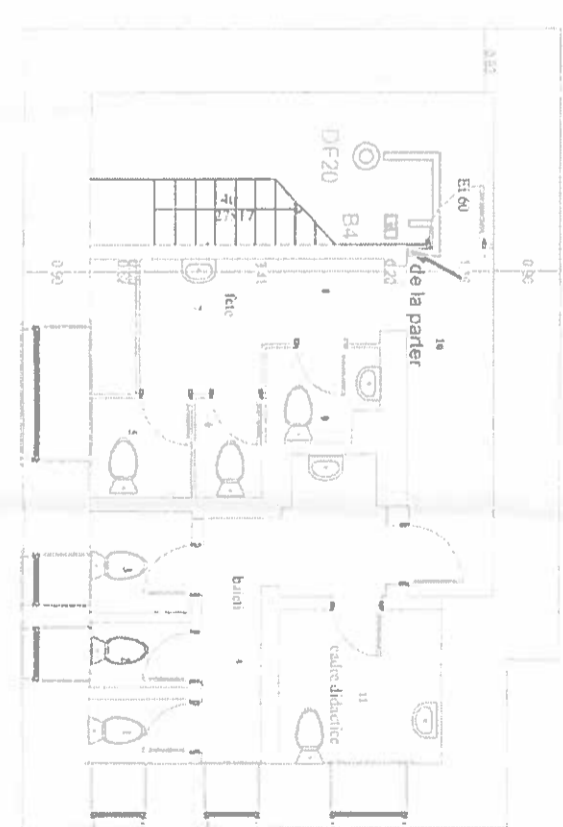